


Komora K-14/3

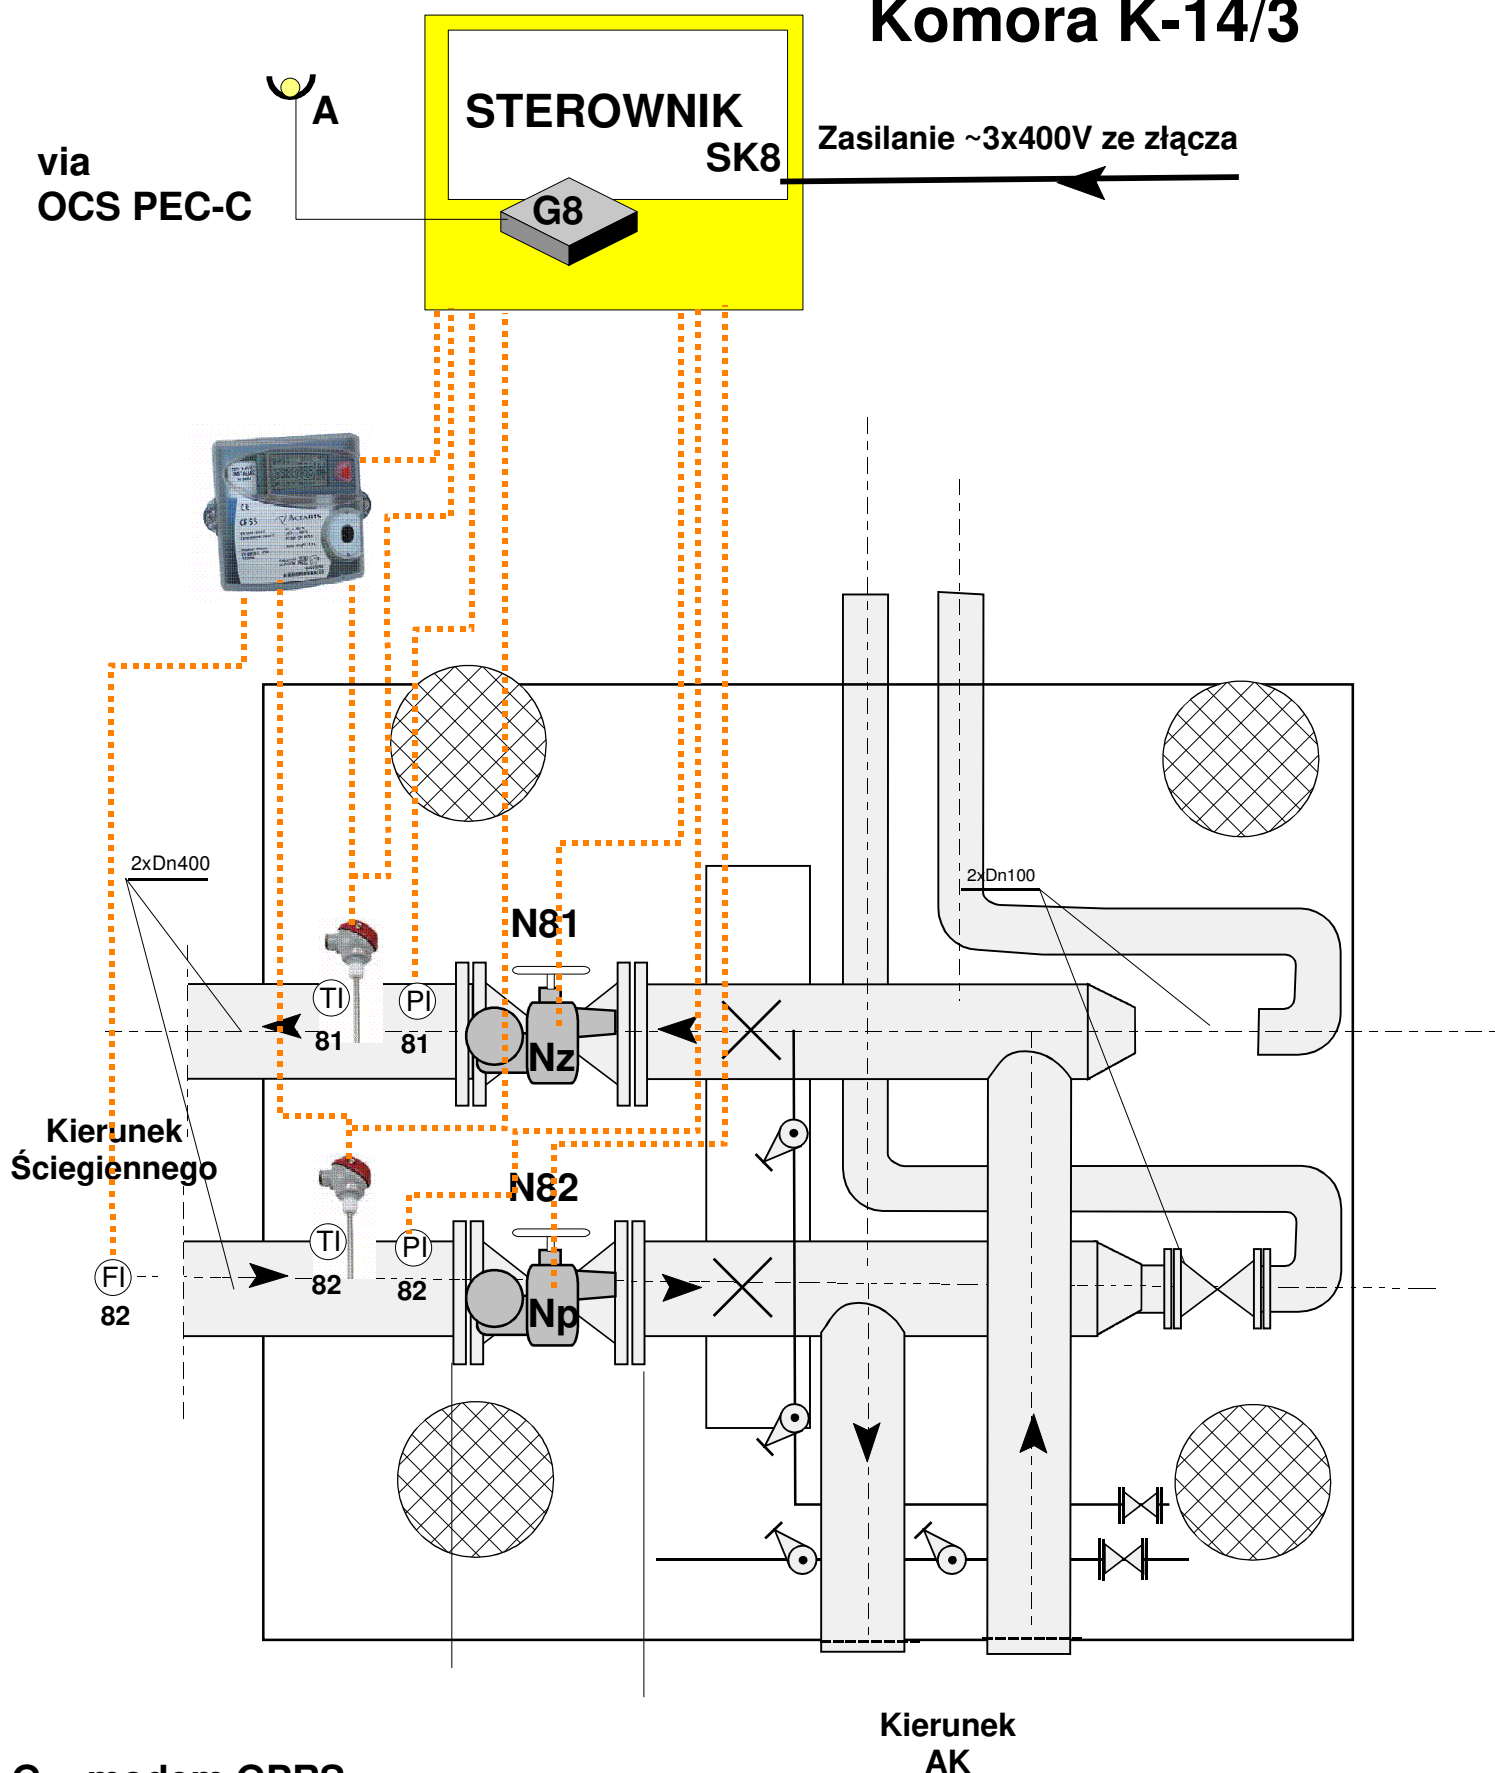

G - modem GPRS

A - antena

Np zakup nowych
zasuw z napędami

Nz DN 300

Ⓣ - czujnik temperatury PT500

Ⓟ - przetwornik ciśnienia 4-20mA

Ⓛ - przetwornik przepływu
ultradźwiękowy na rurze
niekalibrowanej

| | |
|---|-------------------|
| Nazwa obiektu budowlanego: Komora magistralna K14/3 na miejskiej sieci ciepłej PEC Ciechanów. | |
| Adres obiektu budowlanego: Ciechanów, ul. Sikorskiego | |
| Nazwa rys.: Schemat automatyzacji - komora K14/3 | |
| Skala: -- | Nr rys: 01 |
| Projektant mgr inż. Andrzej Skarżyński Cie75/88 | |
| Opracował mgr inż. Wiesław Dubiel Cie205/94 | |
| Data: 05.2018 | |